

Опросный лист на расчет двухступенчатой смешанной схемы ГВС

Название фирмы:

ИНН:


Город:

Email:

Объект:

Телефон:

Контактное лицо:

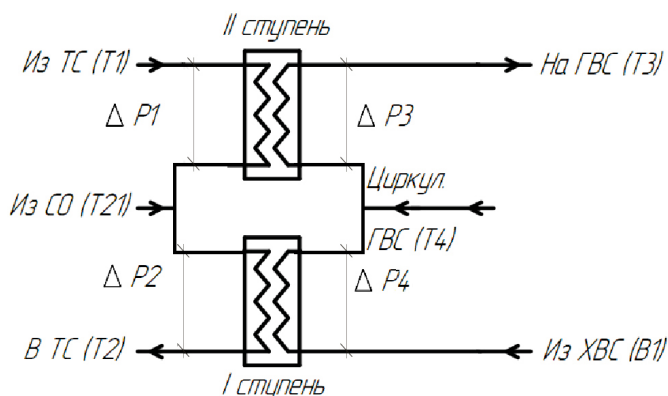

ΔP1 – максимальные допускаемые потери напора в ПТО II ступени по греющей стороне
ΔP2 – максимальные допускаемые потери напора в ПТО I ступени по греющей стороне
ΔP3 – максимальные допускаемые потери напора в ПТО II ступени по нагреваемой стороне
ΔP4 – максимальные допускаемые потери напора в ПТО I ступени по нагреваемой стороне

№	Наименование	Зима	Лето (значения температур в точке излома температурного графика)	Единица измерения
1	Тип среды			
1	Температура подающей теплосетевой воды (T1)			°C
2	Температура обратной теплосетевой воды (T2)			°C
3	Тепловая нагрузка системы отопления			Гкал/ч
4	Расход воды системы отопления			т/ч
5	Температура обратной воды (T21)			°C
6	Тепловая нагрузка системы ГВС			Гкал/ч
7	Расход воды ГВС			т/ч
8	Температура холодной воды (B1)			°C
9	Температура нагретой воды ГВС (T3)			°C
		I ступень	II ступень	
10	Потери давления по греющей стороне			М.В.СТ.
11	Потери давления по нагреваемой стороне			М.В.СТ.
12	Запас поверхности на загрязнение			%

14	Расчетное давление:	кгс / см ²	Расчетная температура:	°C
----	---------------------	-----------------------	------------------------	----

Исполнение схемы:	Моноблок ☐	2 отдельных ПТО ☐
☐ Учитывать циркуляцию	%	Температура циркуляционной воды °C
Укажите тип ПТО: (только для отдельных ступеней)	Разборный ☐	Паяный ☐
Разбиение нагрузки ГВС по ступеням: (указывать не обязательно)	в соотношении I ступень %	в соотношении II ступень %

Примечание: